



**РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО**

ПАО «Россети Ленэнерго»

№ 525273

Свиридова

Публичное акционерное общество
«Россети Ленэнерго»
197227, г. Санкт-Петербург,
вн. тер. г. муниципальный округ Озеро Долгое,
ул. Ганкелевская, д. 21, литера А
тел. 8 (800) 220-0-220
e-mail: office@lenenergo.ru
www.rosseti-lenenergo.ru
КПП 781401001; ОКТМО 40325000
ИНН 7803002209; ОГРН 1027809170300

**АКТ
об осуществлении технологического присоединения**

№ 23-041111-120-031

от " 31 " *сентября* 2023 г.

Настоящий акт составлен Публичным акционерным обществом «Россети Ленэнерго»,

(полное наименование сетевой организации)

именуемым (именуемой) в дальнейшем сетевой организацией, в лице

Исполняющего обязанности директора по технологическому присоединению – начальника департамента технологического присоединения ПАО «Россети Ленэнерго» Калинина Вячеслава Андреевича

(должность, Ф.И.О. лица – представителя сетевой организации)

действующего на основании

Доверенности № 235-22 от 06.10.2022г.

(устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и

Садоводческим некоммерческим товариществом «Рощино»

(полное наименование заявителя – юридического лица, Ф.И.О. заявителя – физического лица)

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице

Председателя Медведева Петра Федоровича

(Ф.И.О. лица – представителя заявителя)

действующего на основании

Устава

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами. Стороны оформили и подписали настоящий акт о нижеследующем.

Объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства) находящийся(-еся) по адресу:

№ объекта	Наименование объекта	Адрес объекта
1	Объекты СНТ «Рощино» согласно Приложения №1*	Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, МО "Рощинское городское поселение", Лебяжье территория, проезд Хуторской, з/у 42

Дата фактического присоединения 13.10.2017г Акт об осуществлении технологического присоединения №242633 от 13.10.2017г.


Характеристики присоединения:

максимальная мощность: 630 кВт,

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов не предусмотрено.

Категория надежности электроснабжения:

1 к.н. -	-	кВт;
2 к.н. -	-	кВт;
3 к.н. -	630	кВт.

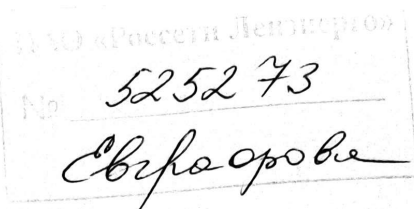

2. Перечень точек присоединения

№	Источник питания	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg φ)
1	ПС-35 кВ Цвелодубовская, Ф.Цвл-07	нижние контакты коммутационных аппаратов, расположенных на опорах №6/н ВЛИ-0,4кВ от ТП-1284	0,4	630	630	0,35
2		нижние контакты коммутационных аппаратов, расположенных на опорах №6/н ВЛИ-0,4кВ от ТП-2326			250	

Границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон:

Описание границ балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств)	Описание границ эксплуатационной ответственности сторон
нижние контакты коммутационных аппаратов, расположенных на опорах №6/н ВЛИ-0,4кВ от ТП-1284	нижние контакты коммутационных аппаратов, расположенных на опорах №6/н ВЛИ-0,4кВ от ТП-1284
нижние контакты коммутационных аппаратов, расположенных на опорах №6/н ВЛИ-0,4кВ от ТП-2326	нижние контакты коммутационных аппаратов, расположенных на опорах №6/н ВЛИ-0,4кВ от ТП-2326

3. У сторон на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
ПС-35 кВ Цвелодубовская, Ф.Цвл-07, ТП-1284, ВЛИ-0,4кВ, опоры №6/н, счётчики электроэнергии	ВРУ-0,4кВ объектов СНТ «Рошино» согласно Приложения №1*
ПС-35 кВ Цвелодубовская, Ф.Цвл-07, ТП-2326, ВЛИ-0,4кВ, опоры №6/н, счётчики электроэнергии	ВРУ-0,4кВ объектов СНТ «Рошино» согласно Приложения №1*

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации заявителя
ПС-35 кВ Цвелодубовская, Ф.Цвл-07, ТП-1284, ВЛИ-0,4кВ, опоры №б/н, счётчики электроэнергии	ВРУ-0,4кВ объектов СНТ «Рощино» согласно Приложения №1*
ПС-35 кВ Цвелодубовская, Ф.Цвл-07, ТП-2326, ВЛИ-0,4кВ, опоры №б/н, счётчики электроэнергии	ВРУ-0,4кВ объектов СНТ «Рощино» согласно Приложения №1*



№ 525273
Вифорова

4. Характеристики установленных измерительных комплексов содержатся в акте допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию.

5. Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики:
В соответствии с однолинейной схемой.

(виды защиты и автоматики, действия и др.)


6. Автономный резервный источник питания:

(место установки, тип, мощность и др.)

7. Прочие сведения: АТП №242633 от 13.10.2017г. – считать аннулированным.

(в том числе сведения об опосредованно присоединенных потребителях, наименование, адрес, максимальная мощность, категория надежности, уровень напряжения, сведения о расчетах потерь электрической энергии в электрической сети потребителя электрической энергии и др.)

8. Схематично границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже однолинейной схеме присоединения энергопринимающих устройств.

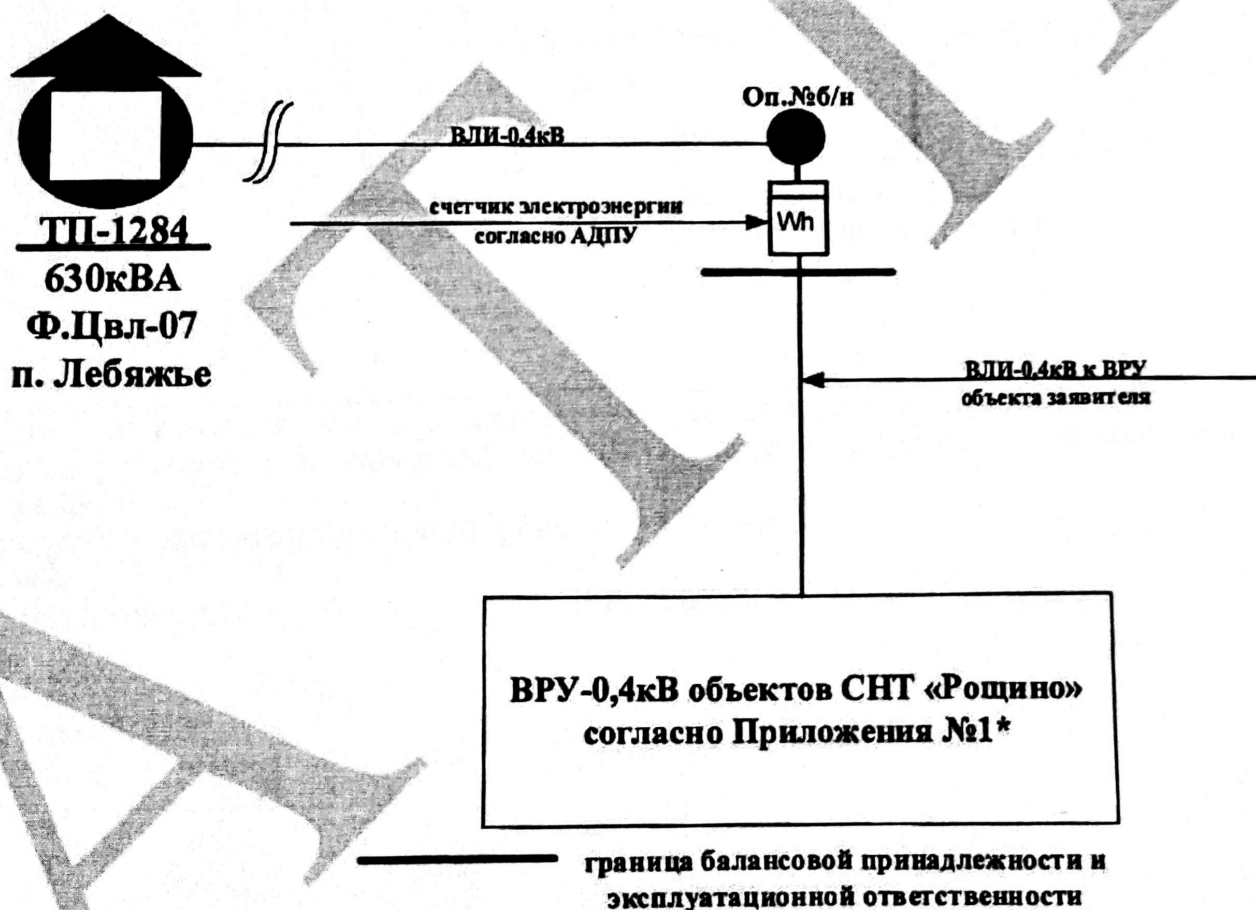




ПАО «Россети Ленэнерго»

№ 525273

Свиридове



ТП-2326
250кВА
Ф.Цвл-07
п. Лебяжье

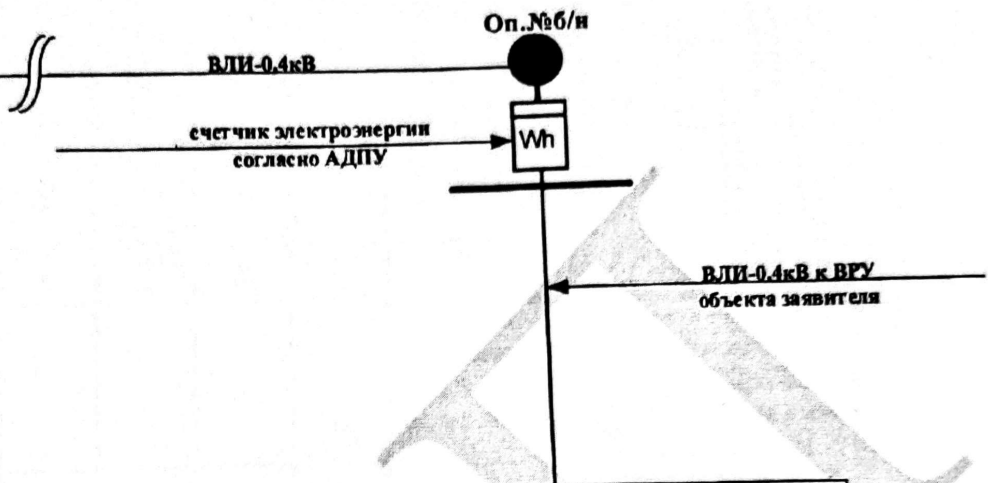

ВРУ-0,4кВ объектов СНТ «Рошино»
согласно Приложения №1*

граница балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности

Прочее:

9. Стороны подтверждают, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети сетевой организации выполнено в соответствии с правилами и нормами.

Заявитель претензий к оказанию услуг сетевой организацией не имеет.

Подписи сторон:

ПАО «Россети Ленэнерго»

СНТ «Рошино»

Исполняющий обязанности директора по
технологическому присоединению
– начальника департамента технологического
присоединения ПАО «Россети Ленэнерго»

Председатель

/ В.А. Калинин/

/П.Ф. Медведев/

Согласовано:

Заместитель директора по развитию и реализации
услуг филиала ПАО «Россети Ленэнерго»
«Выборгские Электрические Сети»

/Т.В. Белкин/

Подпись

Заявка № 23-041111-120-031

